КОНДЕНСАЦИОННЫЙ ЖИДКОТОПЛИВНЫЙ КОТЕЛ

COB + Водонагреватель TS

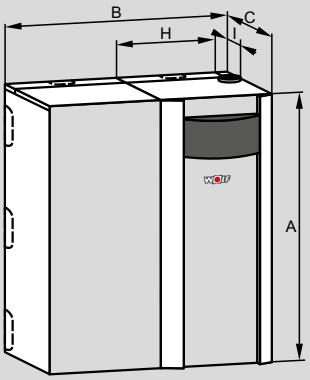

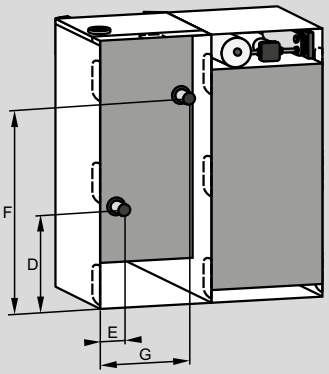

ТИП	COB-TS	15	20	29
Номинальная теплоотдача при 80/60 °C – ступень 1/2	кВт	9,0 / 14,4	13,1 / 19,0	18,5 / 28,2
Номинальная теплоотдача при 50/30 °C – ступень 1/2	кВт	9,5 / 15,1	13,9 / 20,0	19,6 / 29,6
Номинальная нагрузка – ступень 1/2	кВт	9,2 / 14,7	13,5 / 19,6	19,0 / 29,0
Номинальный объем / эквивалентный номинальный объем водонагревателя TS	л	160 / 200	160 / 240	160 / 260
Производительность водонагревателя TS	л/ч	370	490	710
Показатель производительности TS	NL60	3,5	4,5	5,0
Выходная мощность ГВС TS	л/10мин	250	280	300
Расход на готовность TS	кВт/24ч	1,09	1,09	1,09
Высота	A мм	1290	1290	1290
Ширина	B мм	1132	1132	1132
Глубина	C мм	605	605	605
Обратная линия	D мм	426	426	426
Обратная линия	E мм	194	194	194
Подающая линия	F мм	919	919	1029
Подающая линия	G мм	516	516	516
Подключение воздуховода/дымохода	H мм	462	462	462
Подключение воздуховода/дымохода	I мм	203	203	203
Подключение дымовой трубы	мм	80/125	80/125	80/125
Схемы дымоходов		B23, B33, C33(x), C43(x), C53(x), C63(x), C83(x), C93(x)		
Подающая / Обратная линия	G	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Подключение ХВС, Рециркуляция Подключение горячей воды	G	3/4"	3/4"	3/4"
Подключение для конденсата		1"	1"	1"
Максимальное пониженное давление в линии жидкого топлива	бар	0,3	0,3	0,3
Стандартный КПД 40/30 °C (Hi / Hs)	%	105 / 99	105 / 99	105 / 99
Стандартный КПД 75/60 °C (Hi / Hs)	%	100 / 95	101 / 96	101 / 96
КПД при номинальной нагрузке 80/60 °C (Hi/Hs)	%	97 / 91	97 / 92	97 / 91
КПД при частичной 30 % нагрузке и TR = 30 °C (Hi/Hs)	%	103 / 97	103 / 97	103 / 97
Объем воды теплообменника	л	7,5	7,5	9,0
Сопротивление воды в системе отопления (при Δ T = 20 K / 10 K	мбар	3,6 / 12	6 / 21	17 / 55
Макс. допустимое избыточное давление в котле	бар	3	3	3
Макс. температура подающего потока	°C	85	85	85
Заводская установка температуры в подающей линии	°C	80	80	80
Массовый поток отходящих газов – ступень 1/2	г/с	4,04 / 6,45	6,28 / 9,06	9,05 / 13,33
Температура отходящих газов 50/30 – 80/60 °C – ступень 1/2	°C	35-55 / 40-63	40-61 / 49-69	40-64 / 55-76
Давление нагнетания вентилятора – ступень 1/2	Па	32 / 65	45 / 65	45 / 65
Потери на готовность котла qB при 70 °C (EnEV)	%	0,75	0,75	0,55
Объем конденсата при 40/30 °C	л/ч	1,2	1,6	2,2
Уровень pH конденсата		ca. 3	ca. 3	ca. 3
Потребляемая мощность электропитания – ступень 1/2	Вт	86 / 128	99 / 139	129 / 178
Вес котла	кг	92	92	99
Вес водонагревателя	кг	76	76	76
Тип защиты	IP	IP20	IP20	IP20
Электрическое подключение		230В / 50Гц / 10А / 5А	230В / 50Гц / 10 / 5АА	230В / 50Гц / 10А / 5А
Идентификационный номер CE		0085BS0326	0085BS0326	0085BS0326

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

http://wolf-ovk.nt-rt.ru || wkv@nt-rt.ru